


LFS HATCH neveramā ugunsdrošā lūka EI120

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Ailes izmēram jābūt par 10 mm lielākam nekā lūkai. Ailei jābūt precīzai leņķos.
Revīzijas lūku var apstrādāt ar krāsu, dekoratīvo apmetumu, līmēt tapetes.
Starp aili un lūku brīvo spraugu aizpildīt rūpīgi no abām malām.

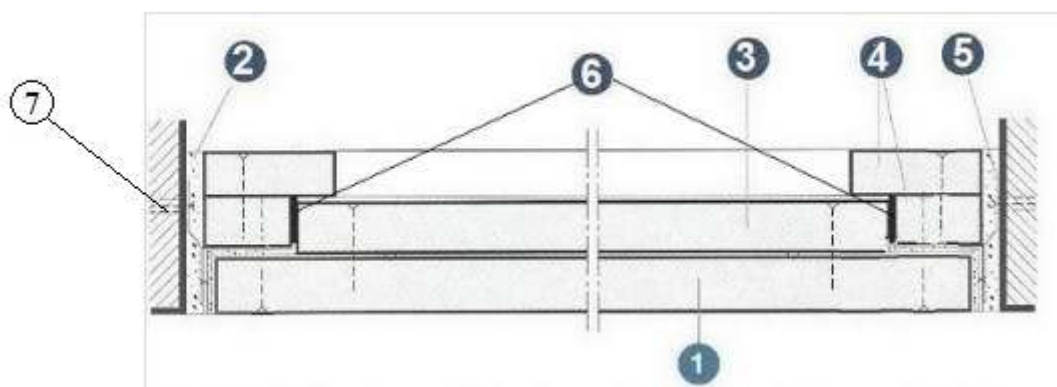

1. Lūkas vāks
2. Tecresa Tecsel uzbriestošā mastika (ja sprauga starp aili un lūku līdz 10 mm)
vai Tecbor Joint Paste ugunsdrošais maisījums (ja sprauga starp aili un lūku lielāka par 10 mm).
3. Tecbor 20 mm plāksne
4. Tecbor 20 mm sloksne
5. Lūkas stiprinājums (mastika vai maisījums sk.2 punktu)
6. LFS WRAP uzbriestošā blīv lente - blīvējums pie starta temperatūras aptuveni 150°C.
7. Dībeļi Ø 6x80 - 4 gab (pa diviem sānu malās)

PĀRVADĀŠANA

Revīzijas lūkas pārvadāt oriģināliepakojumā. Mehāniski nebojāt.