4.6 – TECBOR® A 12+12 – EI-90 STARPSIENAS KLĀJUMS

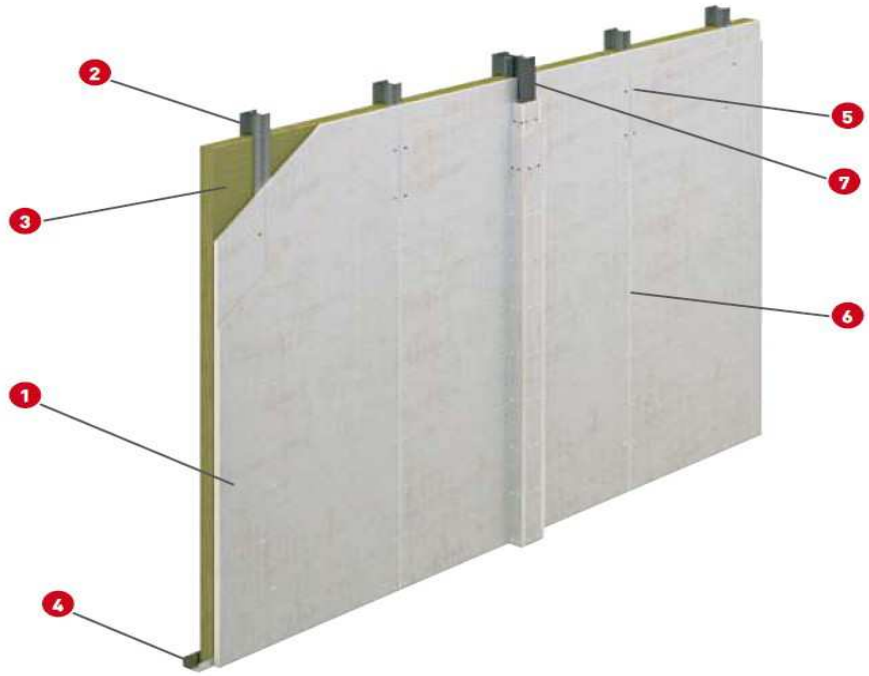

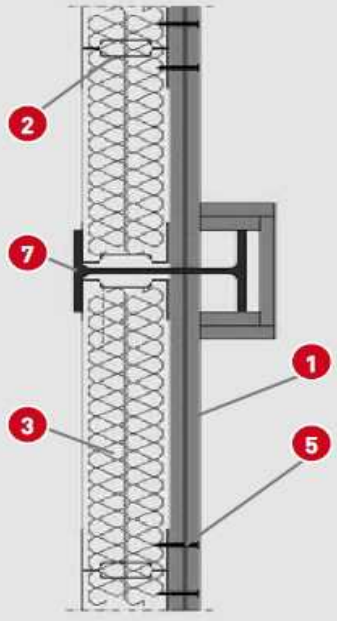

PLAN

SKATS

TESTI

Standarts: EN 1364-1

Laboratorija: CIDEMCO

Tests Nr.: 19216-1/-2 M1

RISINĀJUMS

1. Tecbor® A 12 mm plāksnes
2. 70x36x0.6 mm H dubultais profils
3. Akmens vate 60 mm (30+30) ar blīvumu 100 kg/m^3
4. 70x30x0.5 mm horizontālais profils
5. 3.5x35 mm pašurbjošā skrūve
6. Tecbor® Joint Paste savienojumu mastika
7. Tērauda profils

MONTĀŽAS APRAKSTS

Pievienojiet 70x30x0.5 mm profilus un uzstādiet 70x36x0.6 mm profilus ik pēc 610 mm. Piepildiet rāmi ar akmens vates 60 mm (30+30) paneļiem ar blīvumu 100 kg/m^3.
Piestipriniet abus Tecbor® A 12 mm plākšņu slāņus ar 3.5x25 mm pašurbjošajām skrūvēm ik pēc 250-300 mm tā, lai slāņi pārklātos. Savienojumus un skrūvju galviņas pārklājiet ar Tecbor® Joint Paste savienojumu mastiku.
Veicot testu 0.6 mm bieza galvanizēta plāksne tika uzstādīta uz neeksponētās virsmas, pieskrūvēta ar 13 mm metāla skrūvēm. Loksne nav ugunsizturīga, tā var tikt aizstāta gala montāžā.
IPN 140 metāla profils tika uzstādīts testēšanas krāsns rāmja centrā.