
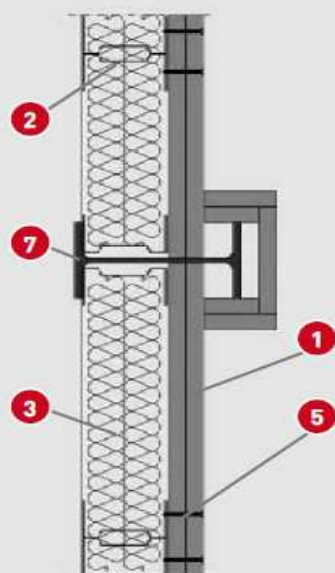


4.7 – TECBOR® A 15+15 – EI-120 STARPSIENAS KLĀJUMS

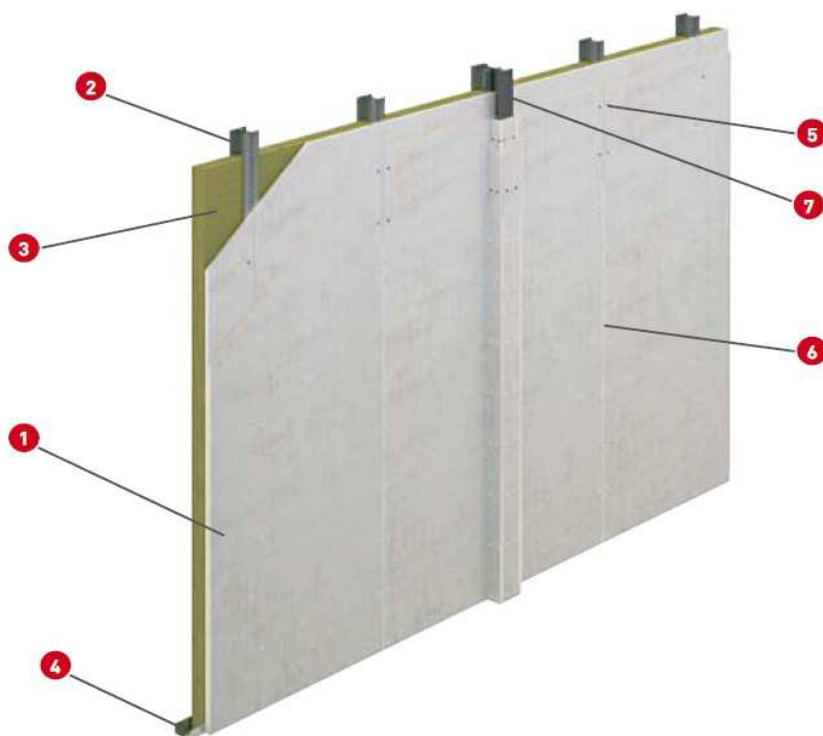

PLAN

SKATS

TESTI

Standarts: EN 1364-1

Laboratorija: CIDEMCO

Tests Nr.: 19319-1/-2 M1

RISINĀJUMS

- 1 Tecbor® A 15 mm plāksnes
- 2 70x36x0.6 mm dubultais H veida statnis
- 3 Akmens vate 60 mm (30+30) ar blīvumu 100 kg/m³
- 4 73x30x0.5 mm sliede
- 5 3.5x35 mm pašurbjošā skrūve
- 6 Tecbor® savienojumu mastika
- 7 Tērauda profils

MONTĀŽAS APRAKSTS

Pievienojiet 73x30x0.5 mm sliedes un uzstādiet 70x36x0.6 mm statņus ik pēc 610 mm. Piepildiet rāmi ar akmens vates 60 mm (30+30) paneļiem ar blīvumu 100 kg/m³. Piestipriniet abus Tecbor® A 15 mm plākšņu slāņus ar 3.5x25 mm pašurbjošajām skrūvēm ik pēc 200-250 mm tā, lai slāņi pārklātos. Savienojumus un skrūvju galviņas pārklājiet ar Tecbor® savienojumu mastiku.