4.1 – TECBOR® A 12 – EI-120 STARPSIENA

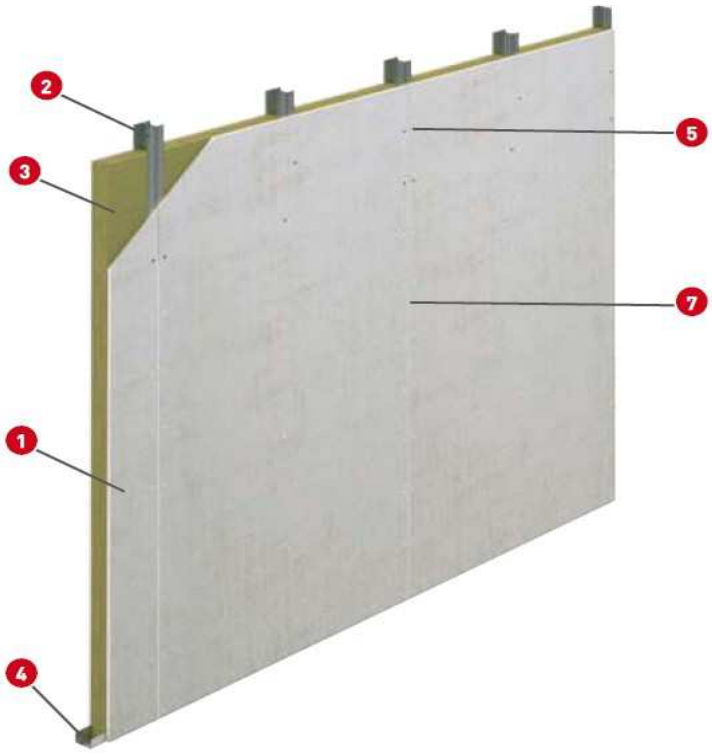

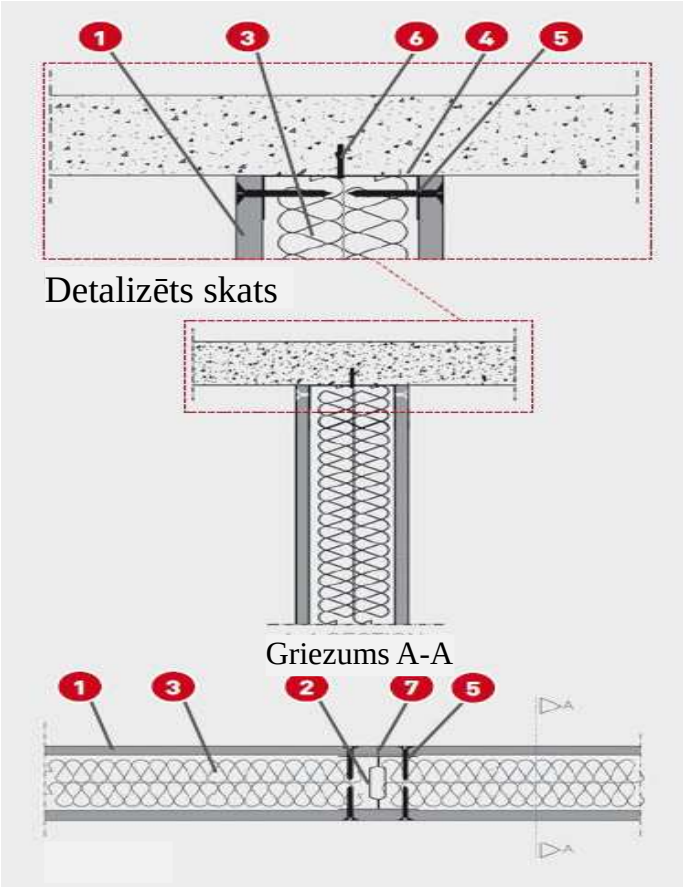

TESTI

Standarts: EN 1364-1
Laboratorija: CIDEMCO
Tests Nr.: 17826-1/-2 M1

RISINĀJUMS

1. Tecbor® A 12 mm plāksnes
2. 70x36x0.6 mm H-veida dubultais profils
3. Akmens vate 70 mm (40+30) ar blīvumu 100 kg/m^3
4. 73x30x0.5 mm metāla horizontālais profils
5. 3.5x35 mm pašurbjošā skrūve
6. M6 metāla tapa
7. Tecbor® Joint Paste savienojumu mastika

MONTĀŽAS APRAKSTS

Nostipriniet 73x30x0.5 mm profilus ar M6 metāla tapu ik pēc 250-300 mm. Pabeidziet metāla karkasu ar 70x36x0.6 mm dubultiem profiliem, novietotiem H veidā ar 610 mm attālumu starp asīm. Starp profiliem ievietojiet akmens vates paneļus. Pēc tam abās pusēs piestipriniet Tecbor® A 12 mm plāksnes, izmantojot 3.5x35 mm pašurbjošās skrūves ik pēc 200-250 mm. Beigās savienojumus un skrūvju galviņas pārklājiet ar Tecbor® Joint Paste savienojumu mastiku.