


5. att. Kabeļi kabeļu plauktā atsevišķā šķērsojuma blīvējumā elastīgā vai cietā sienā, kas izveidots ar Flame Cabel Coating

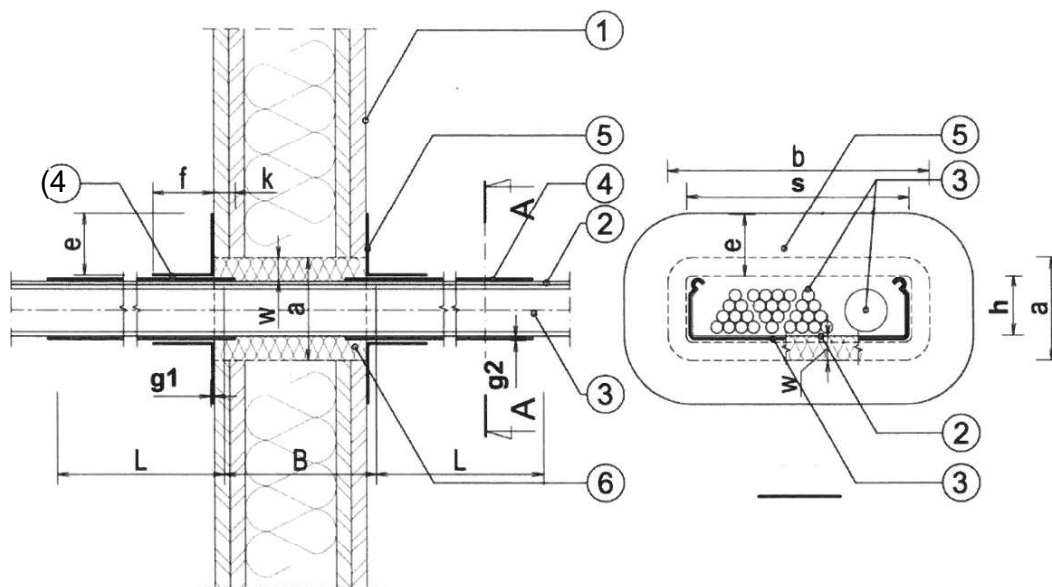

- 1 sienas biezums $B \geq 125$ mm
- 2 kabeļu plaukts;
šķērsojuma blīvējumu izmēri $a \times b \leq 130 \times 360$ mm
- 3 kabeļu diametrs ≤ 21 mm
- 4 Flame Cabel Coating abās sienas pusēs;
garums $L \geq 300$ mm, biezums $g2 \geq 1,2$ mm
- 5 Flame Cabel Coating abās sienas pusēs;
biezums $f \geq 50$ mm, garums $e \geq 50$ mm, biezums $g1 \geq 0,6$ mm
- 6 attālums starp kabeļu plauktu un atbalsta konstrukciju, kas ir piepildīts ar minerālvati ar minimālo blīvumu 50 kg/m^3 , biezums $w \leq 40$ mm

Kabeļu, kas izvietoti kabeļu plauktā šķērsojuma blīvējumos, kas ar Flame Cabel Coating izveidoti elastīgā vai cietā sienā saskaņā ar 5. att.

Ugunsizturības klase: EI 120

Flame Cabel Coating, Flame Cabel I Paste un Flame Cabel A Paste

Jaukta šķērsojuma blīvējuma konstruktīvais izpildījums

C1. pielikums
Eiropas tehniskais
novērtējums
ETA-16/0732