


10. att. Kabeļi kabeļu plauktā atsevišķā šķērsojuma blīvējumā cietā grīdā, kas izveidots ar Flame Cabel Coating

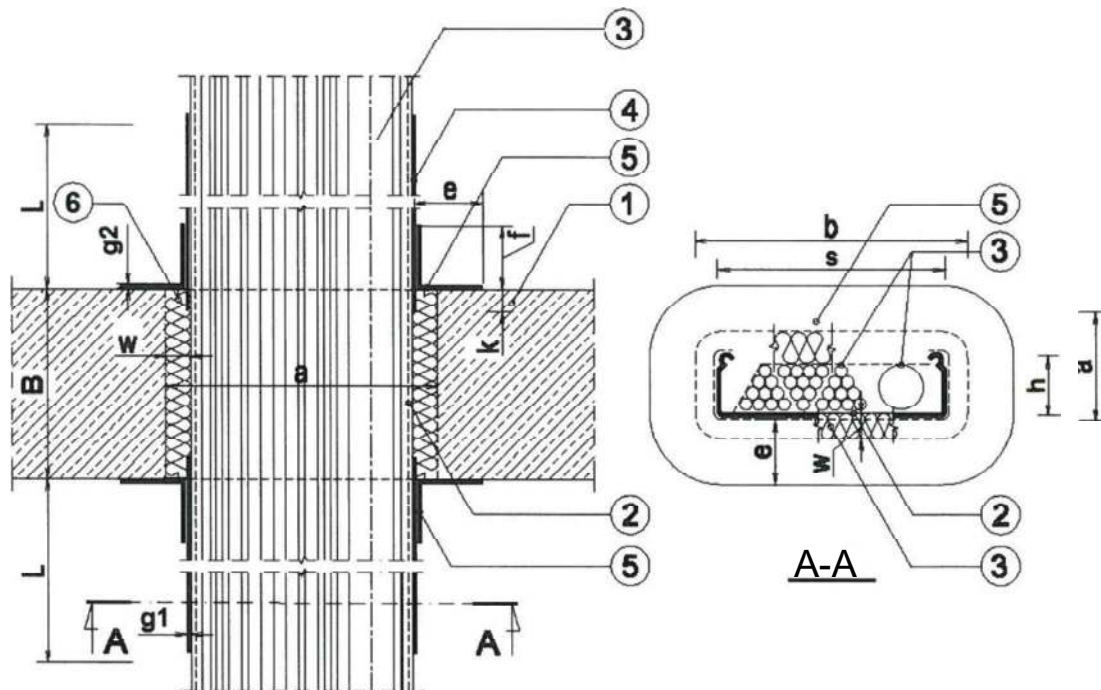

- 1 grīdas biezums $B \geq 150$ mm
- 2 kabeļu plaukts
- 3 šķērsojuma blīvējumu izmēri $a \times b \leq 130 \times 360$ mm
- 4 kabeļu diametrs ≤ 21 mm
- 5 Flame Cabel Coating abās grīdas pusēs;
garums $L \geq 300$ mm, biezums $k \geq 30$ mm, biezums $g2 \geq 1.2$ mm
- 6 Flame Cabel Coating abās grīdas pusēs;
biezums $f \geq 50$ mm, garums $e \geq 50$ mm, biezums $g1 \geq 0.6$ mm
- 7 attālums starp kabeļu plauktu un atbalsta konstrukciju, kas ir piepildīts ar minerālvati ar minimālo blīvumu 50 kg/m^3 , biezums $w \leq 40$ mm

Kabeļu, kas izvietoti kabeļu plauktā šķērsojumu blīvējumos, kas ar Flame Cabel Coating izveidoti cietā grīdā saskaņā ar 10. att., ugunsizturības klasifikācija:

Ugunsizturības klase: EI 120

Flame Cabel Coating, Flame Cabel I Paste un Flame Cabel A Paste

Jaukta šķērsojuma blīvējuma konstruktīvais izpildījums

C1. pielikums
Eiropas tehniskais
novērtējums
ETA-16/0732