


**13. att. Kabeļi kabeļu plauktā jauktā šķērsojuma blīvējumā grīdā, kas izveidots ar Flame Cabel Coating**

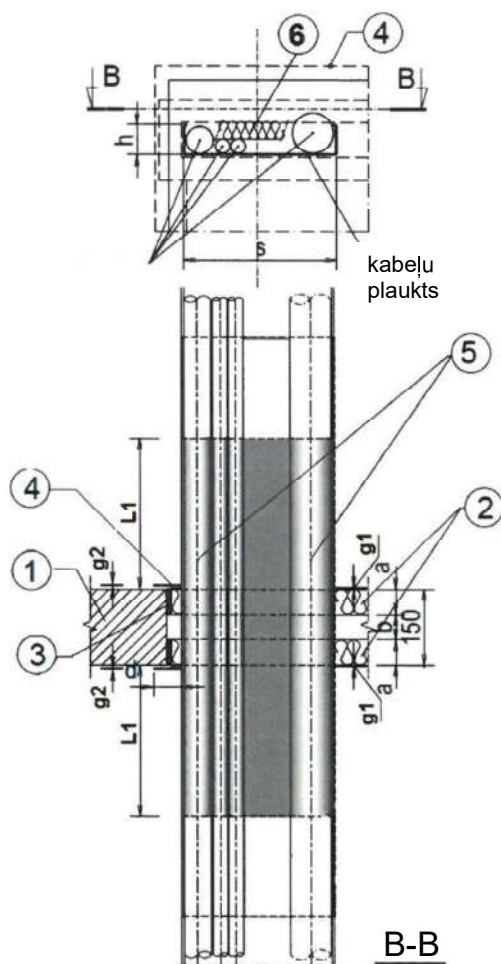

- 1 cieta grīda ar minimālo blīvumu  $\geq 1700 \text{ kg/m}^3$  un minimālo biezumu 150 mm
- 2 divas minerālvates plāksnes ar minimālo blīvumu  $150 \text{ kg/m}^3$ , ar biezumu  $a \geq 50 \text{ mm}$ , pārklātas ar Flame Cabel A Paste ar biezumu  $g1 \geq 1.2 \text{ mm}$ ;  $b \geq 50 \text{ mm}$  (attālums starp plāksnēm)
- 3 Flame Cable A Paste; garums  $\geq 50 \text{ mm}$ , biezums  $\leq 5.0 \text{ mm}$
- 4 Flame Cabel A Paste abās grīdas pusēs (izvietots gar jauktā šķērsojuma perimetru); garums  $d \geq 60 \text{ mm}$ , biezums  $g2 \geq 0.6 \text{ mm}$
- 5 Flame Cabel Coating abās šķērsojuma blīvējuma pusēs, uz kabeļiem un kabeļu plauktiem (izmēri  $h \times s$ ); pārklājuma garums  $L1 \geq 300 \text{ mm}$  un biezums  $\geq 1.2 \text{ mm}$
- 6 tukšā vieta kabeļu kanālā piepildīta ar minerālvati ar minimālo blīvumu  $40 \text{ kg/m}^3$

Kabeļu, kas izvietoti kabeļu plauktā jauktu šķērsojumu blīvējumos, kas ar Flame Cabel Coating izveidoti cietā grīdā saskaņā 13. att., ugunsizturības klasifikācija


**Ugunsizturības klase: EI 120**

Flame Cabel Coating, Flame Cabel I Paste un Flame Cabel A Paste

Jauktu šķērsojuma blīvējuma konstruktīvais izpildījums

**C2. pielikums**  
Eiropas tehniskais  
novērtējums  
ETA-16/0732

# 11. att. Jauktu šķērsojuma blīvējuma konstruktīvais izpildījums

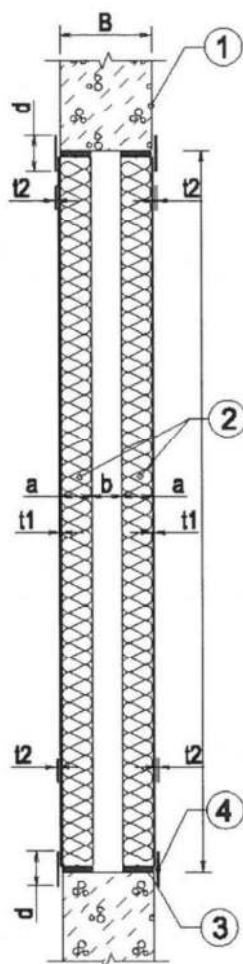

- 1 cieta siena ar minimālo blīvumu  $600 \text{ kg/m}^3$  un biezumu  $B \geq 150 \text{ mm}$  vai cieta grīdā ar minimālo blīvumu  $1700 \text{ kg/m}^3$  un biezumu  $B \geq 150 \text{ mm}$ ;
- 2 minerālvates plāksnes ar minimālo blīvumu  $150 \text{ kg/m}^3$ , biezumu  $a \geq 50 \text{ mm}$ , kas pārklātas ar Flame Cabel A Paste ar biezumu  $t1 \geq 1,2 \text{ mm}$ ;  $b \geq 50 \text{ mm}$  (attālums starp plāksnēm)
- 3 Flame Cable A Paste  
garums  $\geq 50 \text{ mm}$ , biezums  $\leq 5.0 \text{ mm}$
- 4 Flame Cabel A Paste abās sienas vai grīdas pusēs (izvietots gar jaukta šķērsojuma perimetru);  
garums  $d \geq 60 \text{ mm}$ , biezums  $t2 \geq 0.6 \text{ mm}$

Flame Cabel Coating, Flame Cabel IPaste un Flame Cabel A Paste

Jauktu šķērsojuma blīvējuma konstruktīvais izpildījums

**C2. pielikums**  
Eiropas tehniskais  
novērtējums  
ETA-16/0732