


12. att. Kabeļi kabeļu plauktā jauktā šķērsojuma blīvējumā cietā sienā, kas izveidots ar Flame Cabel Coating

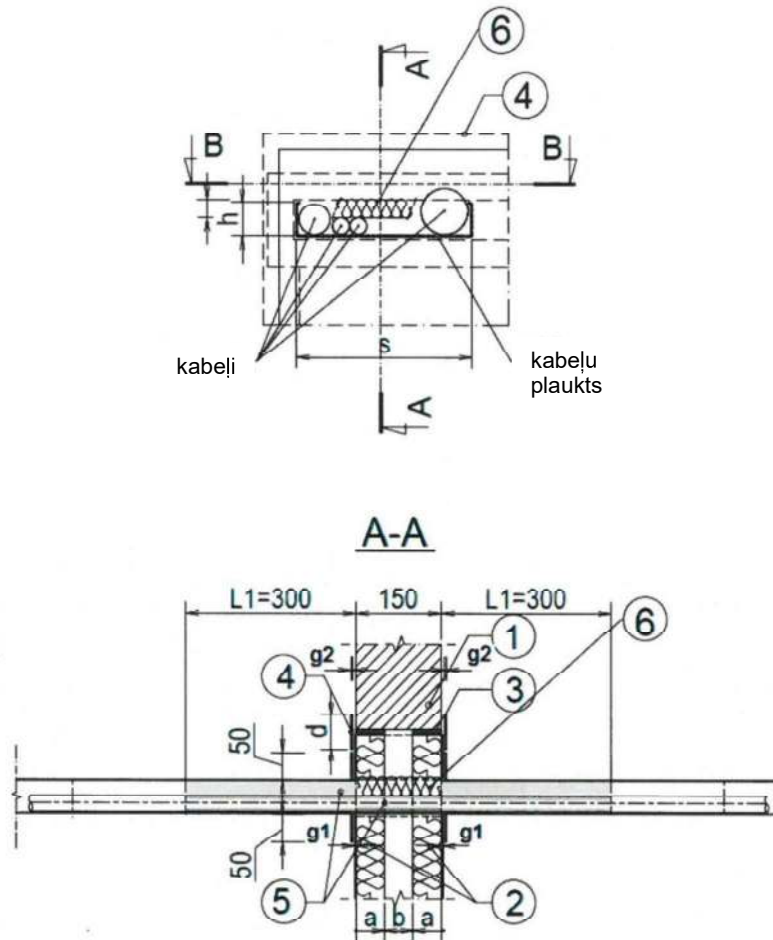

- 1 cietā siena ar minimālo blīvumu $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ un minimālo biezumu 150 mm
- 2 divas minerālvates plāksnes ar minimālo blīvumu 150 kg/m^3 , biezumu $a \geq 50 \text{ mm}$, pārklātas ar Flame Cabel A Paste, ar biezumu $g1 \geq 1.2 \text{ mm}$; $b \geq 50 \text{ mm}$ (attālums starp plāksnēm)
- 3 Flame Cable A Paste;
garums $\geq 50 \text{ mm}$, biezums $\leq 5.0 \text{ mm}$
- 4 Flame Cabel A Paste abās sienas pusēs (izvietots gar jauktā šķērsojuma perimetru);
garums $d \geq 60 \text{ mm}$, biezums $g2 \geq 0.6 \text{ mm}$
- 5 Flame Cabel Coating abās šķērsojuma blīvējuma pusēs, uz kabeļiem un kabeļu plauktiem (izmēri $h \times s$);
pārklājuma garums $L1 \geq 300 \text{ mm}$ un biezums $\geq 1.2 \text{ mm}$
- 6 tukšā vieta kabeļu kanālā piepildīta ar minerālvati ar minimālo blīvumu 40 kg/m^3

Kabeļu, kas izvietoti kabeļu plauktā jauktu šķērsojumu blīvējumos, kas ar Flame Cabel Coating izveidoti cietā sienā saskaņā 12. att., ugunsizturības klasifikācija


Ugunsizturības klase: EI 120

Flame Cabel Coating, Flame Cabel I Paste un Flame Cabel A Paste

Jauktu šķērsojuma blīvējuma konstruktīvais izpildījums

C2. pielikums
Eiropas tehniskais
novērtējums
ETA-16/0732

11. att. Jauktu šķērsojuma blīvējuma konstruktīvais izpildījums

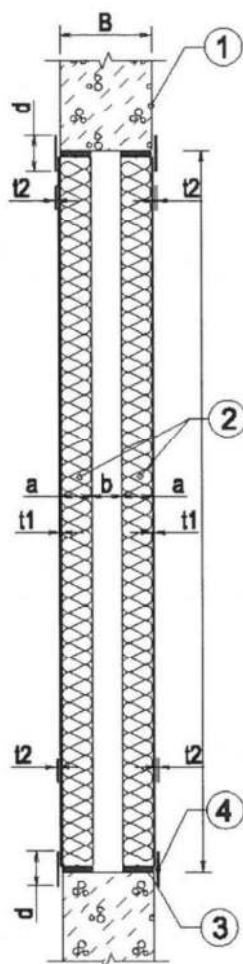

- 1 cieta siena ar minimālo blīvumu 600 kg/m^3 un biezumu $B \geq 150 \text{ mm}$ vai cieta grīdā ar minimālo blīvumu 1700 kg/m^3 un biezumu $B \geq 150 \text{ mm}$;
- 2 minerālvates plāksnes ar minimālo blīvumu 150 kg/m^3 , biezumu $a \geq 50 \text{ mm}$, kas pārklātas ar Flame Cabel A Paste ar biezumu $t1 \geq 1,2 \text{ mm}$; $b \geq 50 \text{ mm}$ (attālums starp plāksnēm)
- 3 Flame Cable A Paste
garums $\geq 50 \text{ mm}$, biezums $\leq 5.0 \text{ mm}$
- 4 Flame Cabel A Paste abās sienas vai grīdas pusēs (izvietots gar jaukta šķērsojuma perimetru);
garums $d \geq 60 \text{ mm}$, biezums $t2 \geq 0.6 \text{ mm}$

Flame Cabel Coating, Flame Cabel IPaste un Flame Cabel A Paste

Jauktu šķērsojuma blīvējuma konstruktīvais izpildījums

C2. pielikums
Eiropas tehniskais
novērtējums
ETA-16/0732