



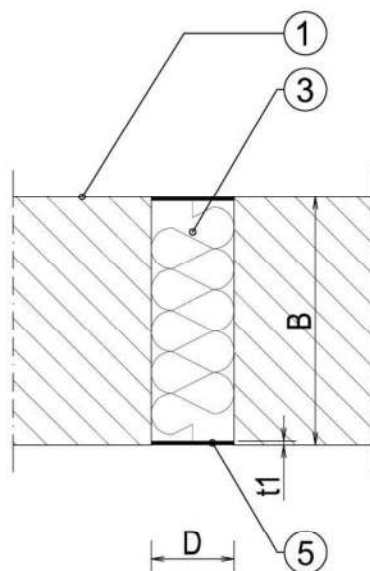


- 1 - min. sienas biezums 150 mm;
- 3 - minerālvate, min. blīvums 60 kg/m³;
- 5 - Flame Cabel dilatation paste abās savienojuma pusēs, biezums: $t_1 = \text{min. } 3 \text{ mm}$.

5. att. 5. tips – lineārā savienojuma blīvējums sienā, kas izveidots ar minerālvati un abās pusēs pārklāts ar Flame Cabel dilatation paste

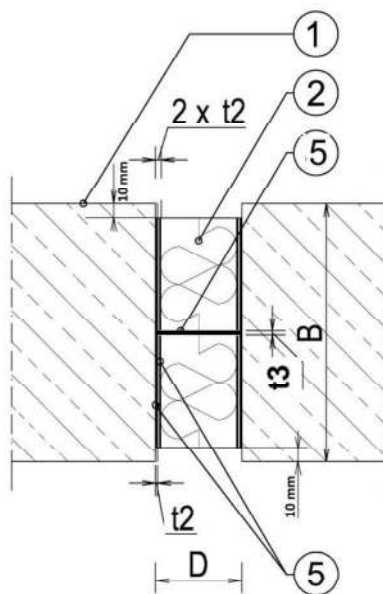


- 1 - min. grīdas biezums 150 mm;
- 2 - min. minerālvates blīvums 120 kg/m³,
- 5 - Flame Cabel A paste, biezums: $t_2 = \text{min. } 0,6 \text{ mm}$ un $t_3 = \text{min. } 1,2 \text{ mm}$.

6. att. 6. tips – lineārā savienojuma blīvējums grīdā, kas izveidots ar minerālvati un Flame Cabel A paste

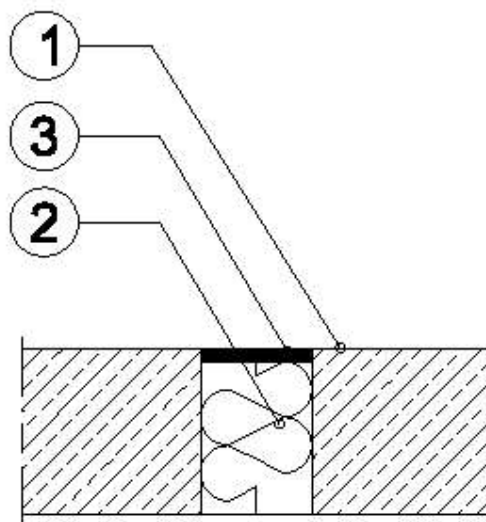


- 1 - min. grīdas biezums 150 mm;
- 2 - minerālvate, min. blīvums blīvums 80 kg/m³;
- 3 - Flame Cabel A paste min. biezums savienojuma augšdaļā 1,6 mm.

7. att. 7. tips – lineārā savienojuma blīvējums grīdā, kas izveidots ar minerālvati un virspusē pārklāts ar Flame Cabel A paste

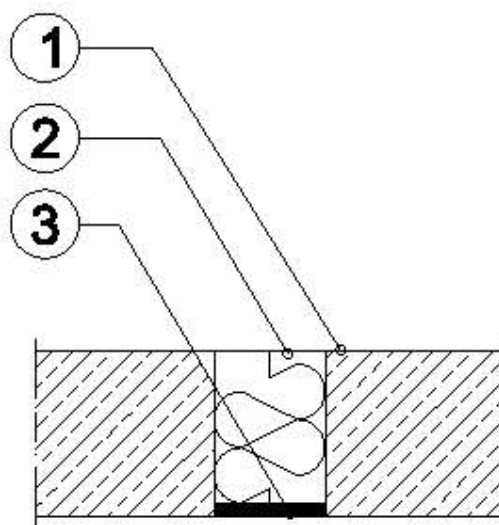


- 1 - min. grīdas biezums 150 mm;
- 2 - minerālvate, min. blīvums blīvums 80 kg/m³;
- 3 - Flame Cabel A paste min. biezums savienojuma apakšdaļā 1,6 mm.

8. att. 8. tips – lineārā savienojuma blīvējums grīdā, kas izveidots ar minerālvati un apakšdaļā pārklāts ar Flame Cabel A paste

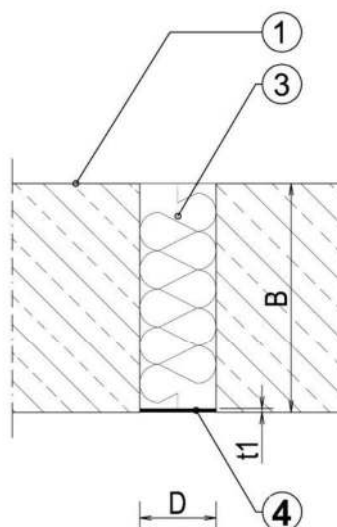


- 1 - min. grīdas biezums 150 mm;
- 3 - minerālvate, min. blīvums 60 kg/m³;
- 5 - Flame Cabel dilatation paste savienojuma apakšdaļā, biezums: t1 = min. 3 mm.

9. att. 9. tips – lineārā savienojuma blīvējums grīdā, kas izveidots ar minerālvati un apakšdaļā pārklāts ar Flame Cabel dilatation paste

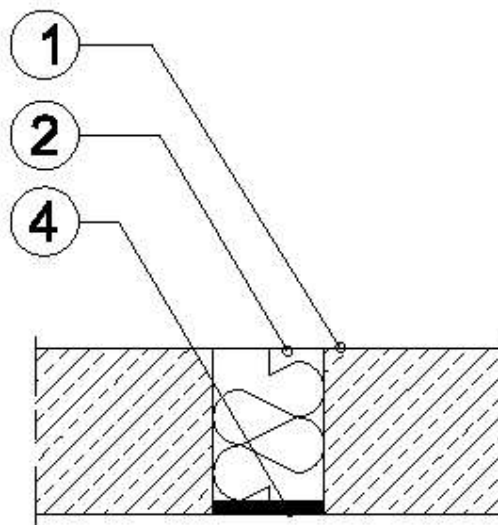


- 1 - min. grīdas biezums 150 mm;
- 2 - minerālvate, min. blīvums 80 kg/m³;
- 4 - PYROPLEX AC4 masa, min. biezums savienojuma apakšdaļā 1,6 mm.

10. att. 10. tips – lineārā savienojuma blīvējums grīdā, kas izveidots ar minerālvati un kas apakšdaļā ir pārklāts ar PYROPLEX AC4 masu

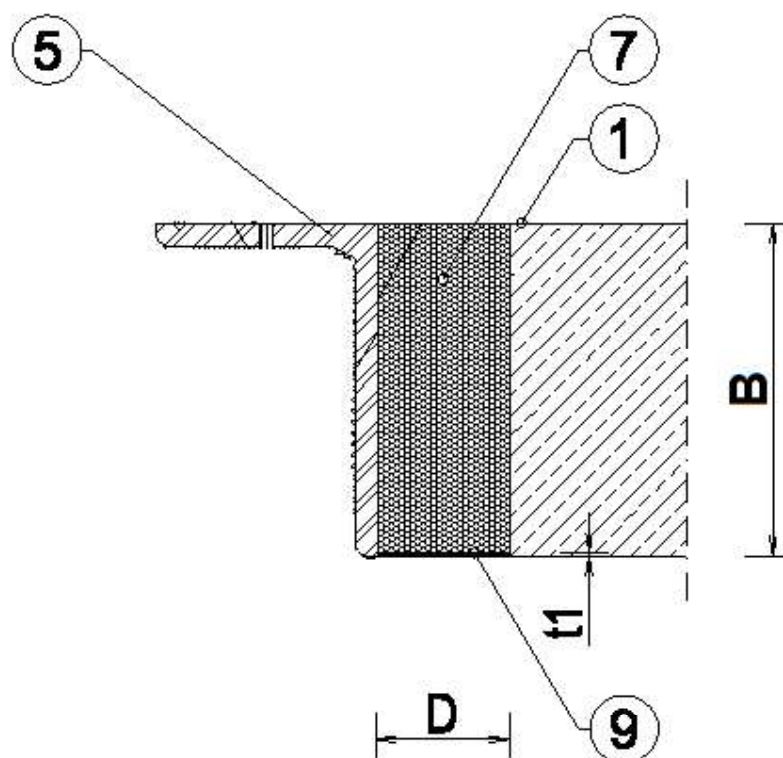

- 1 - armēta betona grīda ar min. biezumu 150 mm;
- 5 - tērauda elements, izmērs B = min. 150 mm;
- 7 - PYROPLEX Foam putas;
- 9 - Flame Cabel A paste; biezums t1 = min. 1,0 mm šuves apakšdaļā.

11. att. 11. tips – lineārā savienojuma blīvējums grīdā (starp armēta betona un tērauda elementiem) kas izveidots ar PYROPLEX Foam putām, un apakšdaļā pārklāts ar Flame Cabel A paste

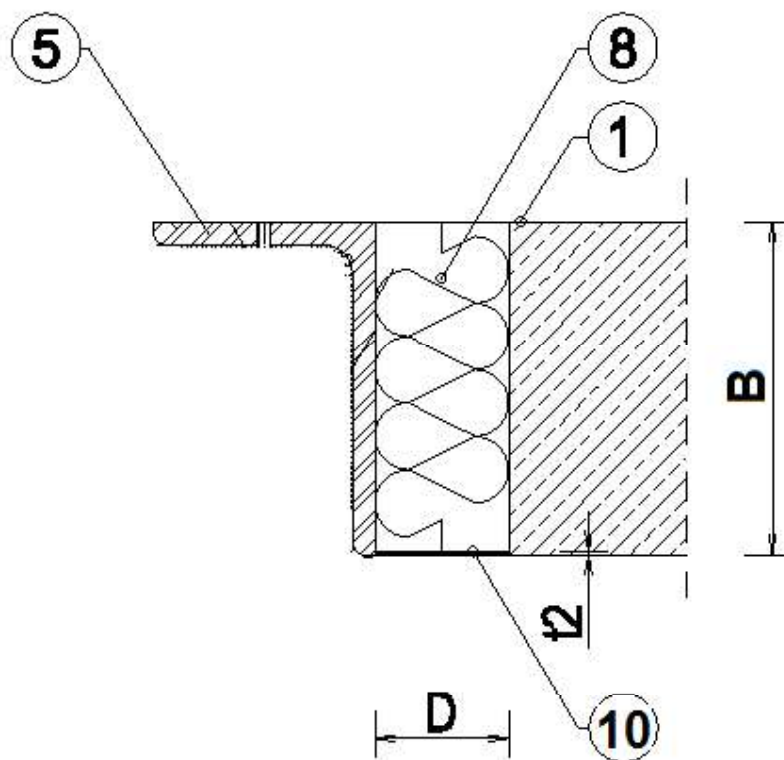

- 1 - armēta betona grīda ar min. biezumu 150 mm;
- 5 - tērauda elements, izmērs B = min. 150 mm;
- 8 - min. minerālvates blīvums 120 kg/m³;
- 9 - Flame Cabel Dilatation paste; biezums t₂ = min. 0,5 mm šuves apakšdaļā.

12. att. 12. tips – lineārā savienojuma blīvējums grīdā (starp armēta betona un tērauda elementiem) kas izveidots ar minerālvati, un apakšdaļā pārklāts ar Flame Cabel Dilatation paste