

Plastmasas caurules atsevišķu šķērsojumu blīvējumu cietā sienā, kas ar Flame Cabel I Paste izveidoti saskaņā ar C1. pielikuma 3. att., ugunsizturības klasifikācija

B3.1. tabula PE-HD / PE / ABS / SAN + PVC caurules

Caurules materiāls	Caurules diametrs, D [mm]	Caurules sienas biezums, t [mm]	Ugunsizturības klase
PE-HD / PE / ABS / SAN+PVC	D ≤ 40	24	EI 120 U/C EI 120 C/C

B3.2. tabula. PP caurules

Caurules materiāls	Caurules diametrs, D [mm]	Caurules sienas biezums, t [mm]	Ugunsizturības klase
PP	D ≤ 40	1.8	EI 120 U/C EI 120 C/C

B3.3. tabula. PVC-U / PVC-C caurules


Caurules materiāls	Caurules diametrs, D [mm]	Caurules sienas biezums, t [mm]	Ugunsizturības klase
PVC-U / PVC-C	D ≤ 40	1.9	EI 120 U/C EI 120 C/C

Flame Cabel Coating, Flame Cabel I Paste un Flame Cabel A Paste

Atsevišķu šķērsojumu blīvējumu, kas izveidoti ar Flame Cabel I Paste, ugunsizturības klasifikācija
Plastmasas caurule atsevišķa šķērsojuma blīvējumā cietā sienā

B3. pielikums
Eiropas
tehniskais novērtējums
ETA-16/0732

3. att. Plastmasas caurule atsevišķa šķērsojuma blīvējumā cietā sienā, kas izveidots ar Flame Cabel I Paste

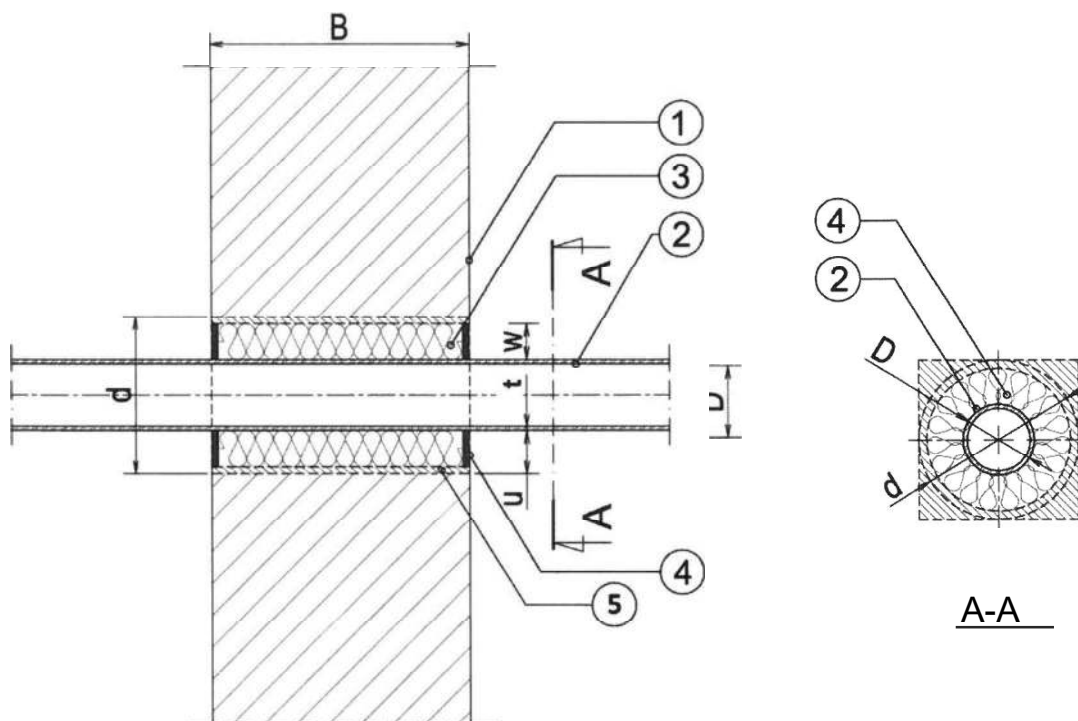

- 1 sienas biezums $B \geq 150$ mm
- 2 plastmasas caurule saskaņā ar 1. tabulu
- 3 minerālvate ar minimālo blīvumu 50 kg/m^3 , biezums $w \geq 15$ mm,
- 4 Flame Cabel I Paste abās sienas pusēs, biezums ≥ 4 mm, garums ≥ 15 mm,
- 5 attālums starp minerālvates izolāciju un atbalsta konstrukciju, kas piepildīts ar cementa javu, biezums $u \leq 17,5$ mm

Caurules materiāls	Ugunsizturības klase	Caurules diametrs, D [mm]	Caurules sienas biezums, t [mm]	Atvēruma diametrs, D [mm]
PE-HD / PE / ABS / SAN+PVC	Saskaņā ar B3.1. tabulu	≤ 40	2.4	≤ 85
PP	Saskaņā ar B3.2. tabulu	≤ 40	1.6	≤ 85
PVC-U / PVC-C	Saskaņā ar B3.3. tabulu	≤ 40	1.9	≤ 85

Flame Cabel Coating, Flame Cabel I Paste un Flame Cabel A Paste

Jaukta šķērsojuma blīvējuma konstruktīvais izpildījums

C1. pielikums
Eiropas
tehniskais novērtējums
ETA-16/0732