

Plastmasas cauruļu atsevišķu šķērsojumu blīvējumu cietā grīdā, kas ar Flame Cabel I Paste izveidoti saskaņā ar C1. pielikuma 9. att., ugunsizturības klasifikācija

B9.1. tabula PE-HD / PE / ABS / SAN + PVC caurules

Caurules materiāls	Caurules diametrs, D [mm]	Caurules sienas biezums, t [mm]	Ugunsizturības klase
PE-HD / PE / ABS / SAN+PVC	$D \leq 40$	1.9	EI 120 U/C EI 120 C/C

B9.2. tabula. PP caurules

Caurules materiāls	Caurules diametrs, D [mm]	Caurules sienas biezums, t [mm]	Ugunsizturības klase
PP	$D \leq 40$	30	EI 120 U/C EI 120 C/C

B9.3. tabula. PVC-U / PVC-C caurules


Caurules materiāls	Caurules diametrs, D [mm]	Caurules sienas biezums, t [mm]	Ugunsizturības klase
PVC-U / PVC-C	$D \leq 40$	20	EI 120 U/C EI 120 C/C

Flame Cabel Coating, Flame Cabel I Paste un Flame Cabel A Paste

Atsevišķu šķērsojumu blīvējumu, kas izveidoti ar Flame Cabel I Paste, ugunsizturības klasifikācija
Plastmasas caurule atsevišķa šķērsojuma blīvējumā cietā grīdā

B9. pielikums
Eiropas tehniskais novērtējums
ETA-16/0732

9. att. Plastmasas caurule atsevišķa šķērsojuma blīvējumā cietā grīdā, kas izveidots ar Flame Cabel I Paste

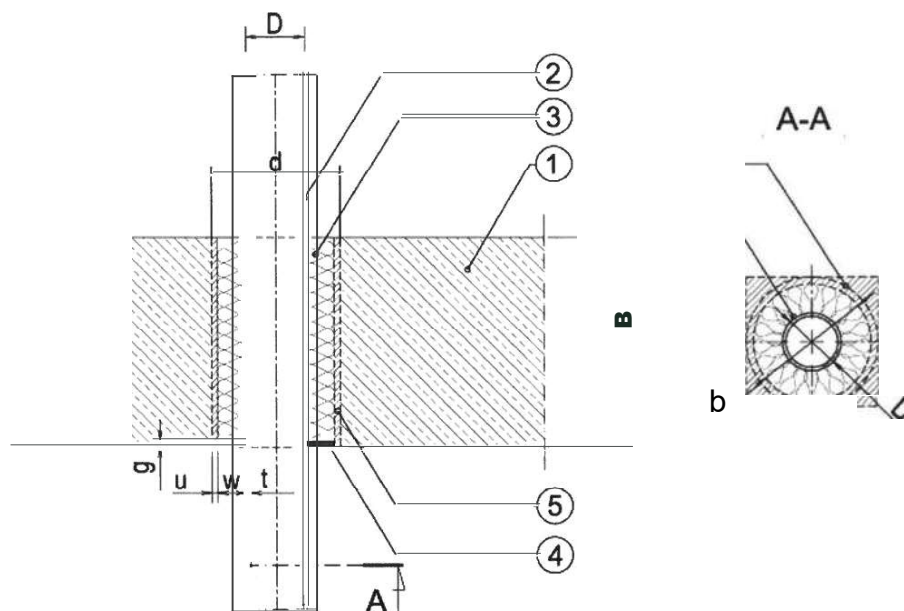

- 1 grīdas biezums $B \geq 150$ mm
- 2 plastmasas caurule saskaņā ar 2. tabulu
- 3 minerālvate ar minimālo blīvumu 50 kg/m^3
biezums $w \geq 15$ mm
- 4 Flame Cabel I Paste abās grīdas pusēs,
biezums $g \geq 5$ mm, garums $w \geq 15$ mm
- 5 attālums starp minerālvates izolāciju un atbalsta konstrukciju, kas piepildīts ar
cementa javu, biezums $u \leq 17,5$ mm

Caurules materiāls	Ugunsizturības klase	Caurules diametrs, D [mm]	Caurules sienas biezums, t [mm]	Atvēruma diametrs, d [mm]
PE-HD / PE / ABS / SAN+PVC	Saskaņā ar B9.1. tabulu	≤ 40	3.0	≤ 85
PP	Saskaņā ar B9.2. tabulu	≤ 40	1.9	≤ 85
PVC-U / PVC-C	Saskaņā ar B9.3. tabulu	≤ 40	2.0	≤ 85

Flame Cabel Coating, Flame Cabel I Paste un Flame Cabel A Paste

Jaukta šķērsojuma blīvējuma konstruktīvais izpildījums

C1. pielikums
Eiropas
tehniskais novērtējums
ETA-16/0732